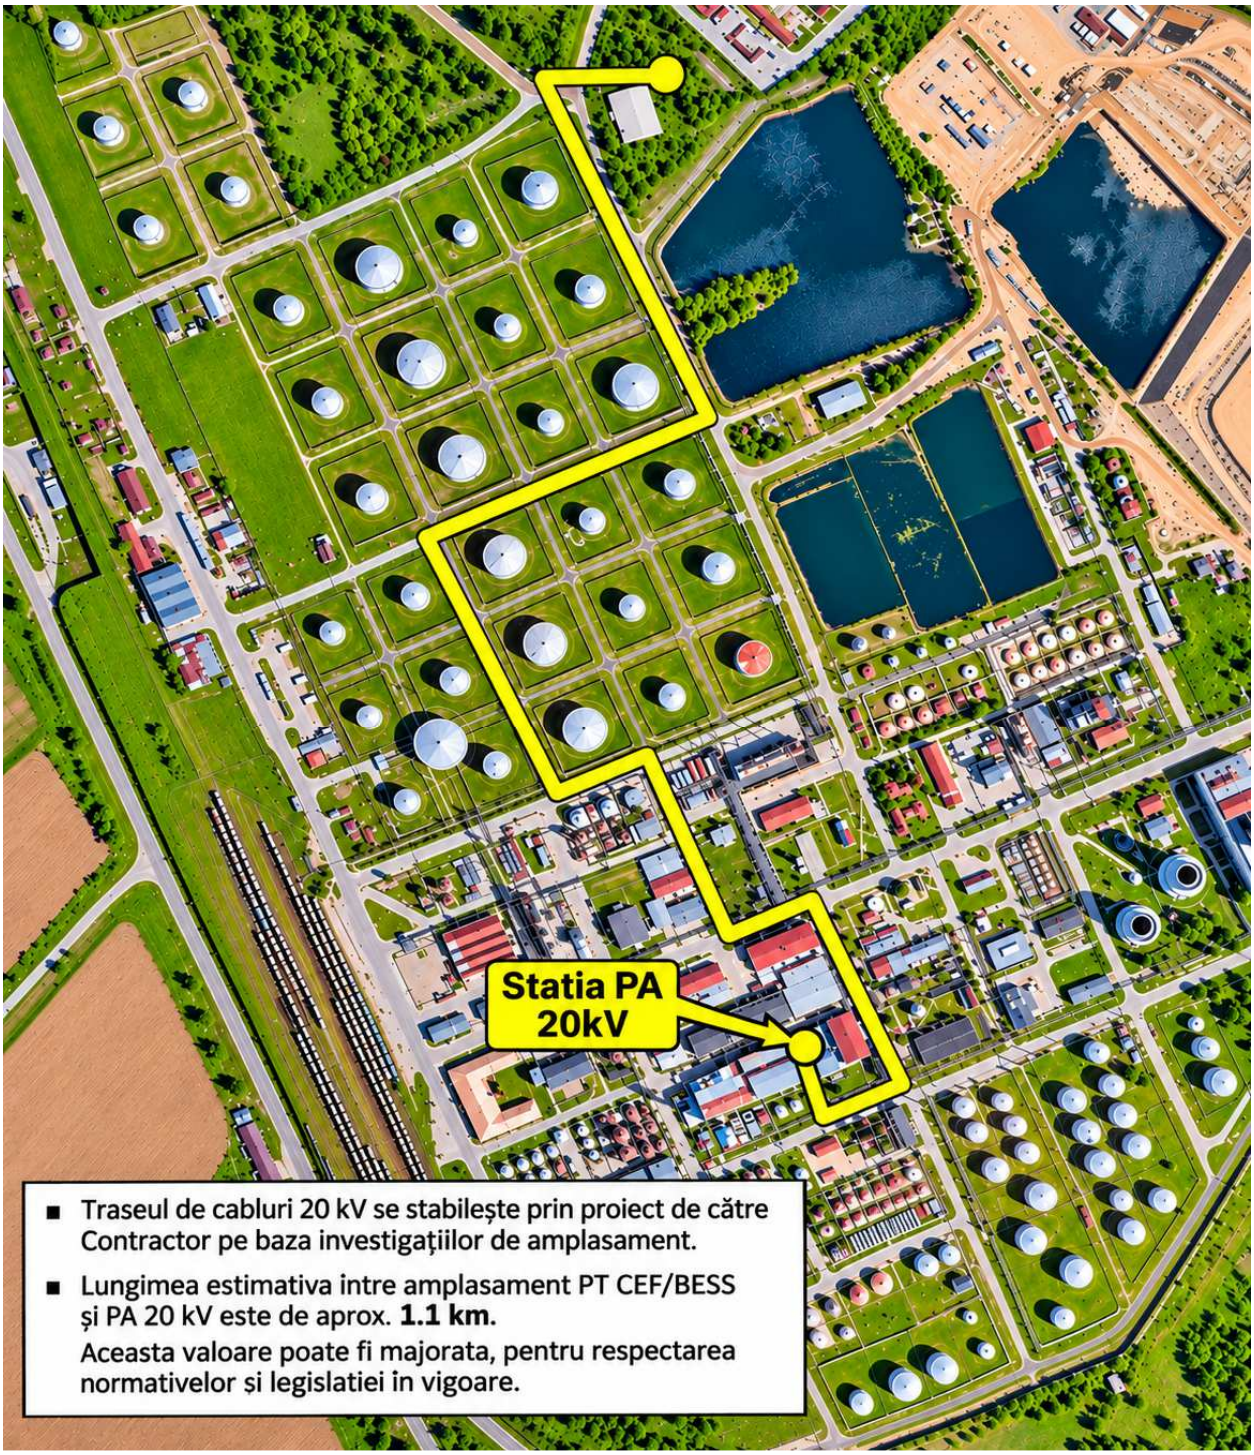

Statia PA
20kV
Traseul de cabluri 20 kV se stabilește prin proiect de către Contractor pe baza investigațiilor de amplasament.
Lungimea estimativa intre amplasament PT CEF/BESS și PA 20 kV este de aprox. **1.1 km**.
Aceasta valoare poate fi majorata, pentru respectarea normativelor și legislatiei in vigoare.